

令和7年4月1日

試験依頼者住所 福井県越前市塚原町24-15
試験依頼者 株式会社 フェニックス



試験委託者住所 福井県鯖江市二丁掛町第7号6番地
試験委託者 ベルテクス 株式会社 試験分析センター
試験責任者 センター長 小林 宏成

試験結果報告書

材料試験の結果を別紙の通りご報告致します。

1. 試験名	7号碎石(S-5)の材料試験
2. 採取場所	株式会社フェニックス碎石工場 越前市下平吹町
3. 試験項目	ふるい分け試験・微粒分量試験・単位容積質量試験 密度及び吸水率試験・すりへり試験・安定性試験 粘土塊量試験

受 付 日： 令和 7 年 2 月 27 日

〔 7号碎石 (S-5) 〕

株式会社 フェニックス 殿

令和 7 年 4 月 1 日

発行責任者 センター長 小林 宏 成

骨材試験結果一覧表

依頼者	会社名	株式会社 フェニックス
	所在地	福井県越前市下平吹町18-1
申依頼 請事者 項	試料採取日	令和7年2月26日
	試料採取場所	骨材堆積場
	試料採取者	橋本 俊幸
試料搬入日		令和7年2月26日
試験日		令和7年2月27日 ～ 令和7年3月31日

試験体種類		産地
粗骨材	7号砕石(S-5)	南条郡南越前町赤萩

試験項目			試験結果
ふるい分け試験	JIS A 1102	粗粒率	4.97
微粒分量試験	JIS A 1103	微粒分損失質量 %	0.4
単位容積質量試験	JIS A 1104	単位容積質量 kg/l	1.52
		実積率 %	57.1
有機不純物試験	JIS A 1105	標準色に比較して	—
密度及び吸水率試験	JIS A 1109 JIS A 1110	表乾密度 g/cm ³	2.69
		絶乾密度 g/cm ³	2.66
		吸水率 %	1.04
すりへり試験	JIS A 1121	すりへり減量 %	17.7
安定性試験	JIS A 1122	安定性損失質量 %	4.3
粘土塊量試験	JIS A 1137	粘土塊量 %	0.00
骨材中の塩化物量試験	JIS A 5308	塩化物含有率 %	—
粒形判定実積率試験	JIS A 5005	粒形判定実積率 %	—
技術管理者		楳田 直也	
試験担当者		江指 尚美	

〈試験実施場所〉 ベルテクス株式会社 試験分析センター 福井県鯖江市二丁掛町7号6番地


試験規格 JIS A 1102

骨材のふるい分け試験（粗骨材）

試験担当者： 江指 尚美

試験日	令和 7 年 3 月 4 日			
試料	種類	7号碎石(S-5)	最大寸法	5mm
	産地	南条郡南越前町赤萩		
	採取日	令和 7 年 2 月 26 日		
	採取場所	骨材堆積場		
ふるい分け方法	手動	ふるい分け前の質量	1230.3	
ふるいの呼び寸法 (mm)	連続する各ふるいの間にとどまる試料の質量 (g)	連続する各ふるいの間にとどまる試料の質量分率 (%)	各ふるいにとどまる質量分率 (%)	各ふるいを通過する質量分率 (%)
(13)	0.0	0	0	100
10	0.0	0	0	100
5	106.8	9	9	91
2.5	970.7	79	88	12
1.2	144.7	12	100	0
0.6	3.4	0	100	0
0.3	1.7	0	100	0
0.15	0.8	0	100	0
受け皿	1.2	0	100	0
合計	1229.3	100	—	—
試験前後の質量差 (%)	0.08	粗粒率	4.97	

粒度曲線図

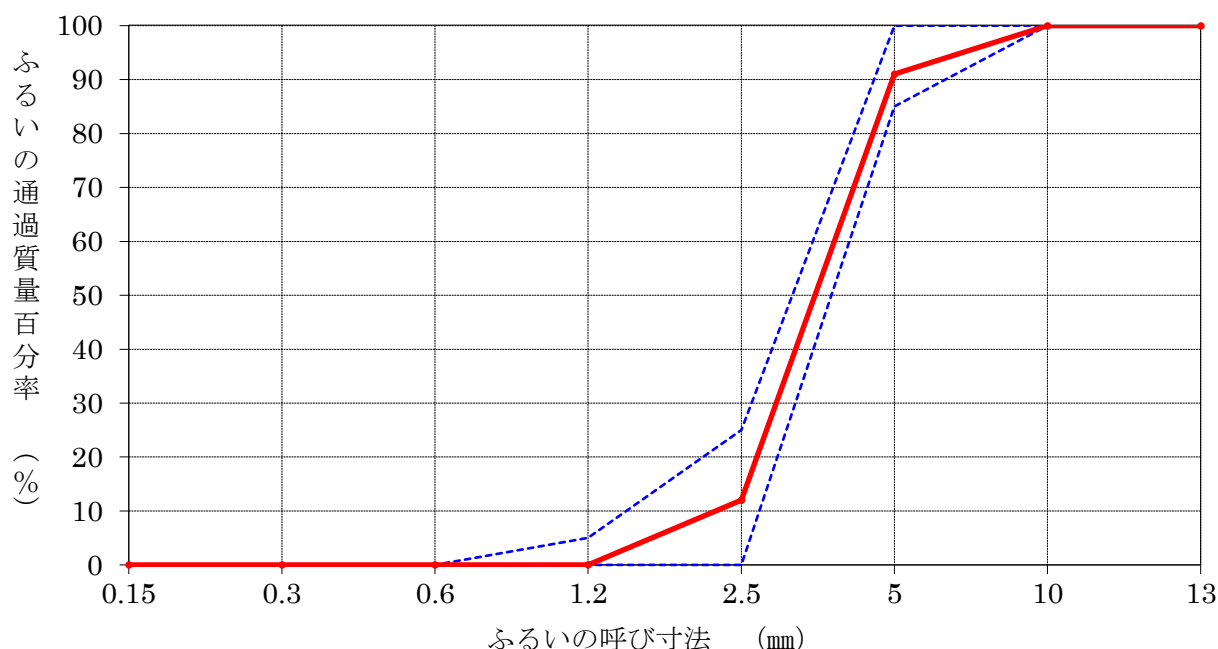

試験規格 JIS A 1103

骨材の微粒分量試験（粗骨材）

試験担当者：江指 尚美

粗 骨 材			
試 験 日		令和 7 年 3 月 3 日	
試 料	種 類	7号碎石 (S-5)	
	産 地	南条郡南越前町赤萩	
	採 取 日	令和 7 年 2 月 26 日	
	採取場所	骨材堆積場	
試 験 回 数		1	2
洗う前の試料の乾燥質量 (g) m_1		1123.1	1158.6
洗った後の試料の乾燥質量 (g) m_2		1118.6	1153.4
骨材の 微粒分量 $= \frac{m_1 - m_2}{m_1} \times 100$ (%) A		0.4	0.4
2回の試験の平均値 (%) $\bar{A}$		0.4	
平均値からの差 (規格値:0.2%以下)		0.0	

試験規格 JIS A 1104

骨材の単位容積質量及び実積率試験

試験担当者： 江指 尚美

試 験 日			令和 7 年 3 月 31 日	
試 料	種 類		7号砕石 (S-5)	
	産 地		南条郡南越前町赤萩	
	採 取 日		令和 7 年 2 月 26 日	
	採 取 場 所		骨材堆積場	
試 験 回 数			1	2
単位容積質量	容器の質量	(kg) (1)	0.908	0.908
	容器の容積	(l) V	2.001	2.001
	(容器+試料)の質量	(kg) (2)	3.949	3.953
	試料の質量 = (2)-(1)	(kg) m_1	3.041	3.045
	単位容積質量 = $\frac{m_1}{V}$	(kg/l) T	1.52	1.52
	2回の試験の平均値	(kg/l) $\bar{T}$	1.52	
	平均値からの差 (規格値:0.01kg/l以下)		0.00	
実積率	試料の絶乾密度	(g/cm ³) d_D	2.66	
	実積率 = $\frac{T}{d_D} \times 100$	(%) G	57.1	

試験規格 JIS A 1110

粗骨材の密度及び吸水率試験

試験担当者：江指 尚美

試 験 日			令和 7 年 3 月 11 日	
試 料	種 類		7号碎石 (S-5)	
	産 地		南条郡南越前町赤萩	
	採 取 日		令和 7 年 2 月 26 日	
	採 取 場 所		骨材堆積場	
試 験 回 数			1	2
表乾密度	表乾状態の試料の質量 (g)	m ₁	1119.3	1136.7
	試料とかごの水中の見掛けの質量 (g)	m ₂	909.5	920.8
	金網かごの水中質量 (g)	m ₃	206.2	206.2
	試験温度における水の密度 (g/cm ³)	ρ _w	試験水の温度	20 ℃
			0.9982	
	表乾密度 = $\frac{m_1 \times \rho_w}{m_1 - (m_2 - m_3)}$ (g/cm ³)	D _s	2.69	2.69
	2回の試験の平均値 (g/cm ³)	$\overline{D}_s$	2.69	
平均値からの差 (規格値:0.01g/cm ³ 以下)			0.00	
絶乾密度	絶乾状態の試料の質量 (g)	m ₄	1107.9	1125.0
	絶乾密度 = $\frac{m_4 \times \rho_w}{m_1 - (m_2 - m_3)}$ (g/cm ³)	D _d	2.66	2.66
	2回の試験の平均値 (g/cm ³)	$\overline{D}_d$	2.66	
	平均値からの差 (規格値:0.01g/cm ³ 以下)			0.00
吸水率	吸水率 = $\frac{m_1 - m_4}{m_4} \times 100$ (%)	Q	1.03	1.04
	2回の試験の平均値 (%)	$\overline{Q}$	1.04	
	平均値からの差 (規格値:0.03%以下)			0.01

水の温度と密度					
温度 (°C)	密度 (g/cm ³)	温度 (°C)	密度 (g/cm ³)	温度 (°C)	密度 (g/cm ³)
15	0.9991	19	0.9984	23	0.9975
16	0.9989	20	0.9982	24	0.9973
17	0.9988	21	0.9980	25	0.9970
18	0.9986	22	0.9978	—	—

試験規格 JIS A 1121

ロサンゼルス試験機による粗骨材のすりへり試験

試験担当者： 江指 尚美

試 験 日				令和 7 年 3 月 14 日			
試 料		種 類		7号碎石(S-5)			
		産 地		南条郡南越前町赤萩			
		採 取 日		令和 7 年 2 月 26 日			
		採 取 場 所		骨材堆積場			
ふるいの呼び寸法		ふるい分け試験		粒度区分	球の数	回転数	試験前の 各群の質量 (g)
通る ふるい	とどまる ふるい	各群にとどまるもの					
		質量	質量百分率				
(mm)	(mm)	(g)	(%)	A～G	6～12	500または1000	m ₁
2.5	—	151.8	12				
5	2.5	970.7	79				5000
10	5	106.8	9				
15	10	0.0	0				
20	15	—	—				
25	20	—	—				
40	25	—	—				
50	40	—	—				
60	50	—	—				
80	60	—	—				
合 計		1229.3	100	D	6	500	5000
試験後1.7mmふるいに残った試料の質量		(g)	m ₂	4114			
すりへり損失質量		m ₁ －m ₂	(g)	886			
すりへり減量		$= \frac{m_1 - m_2}{m_1} \times 100$		17.7			
		(%)					

試験規格 JIS A 1122

硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験（粗骨材）

試験担当者： 江指 尚美

粗 骨 材							
試 験 日				令和 7 年 3 月 19 日			
試 料	種 類			7号碎石(S-5)			
	産 地			南条郡南越前町赤萩			
	採 取 日			令和 7 年 2 月 26 日			
	採 取 場 所			骨材堆積場			
ふるいの呼び寸法		ふるい分け試験		試験前の 各群の質量	試験後の 各群の質量	各群の損失 質量分率	骨材の損失 質量分率
通る ふるい	とどまる ふるい	各群にとどまるもの				$(1 - \frac{m_2}{m_1}) \times 100$	$\frac{① \times P_1}{100}$
		質量	①質量分率	(g)	(g)	(%)	
(mm)	(mm)	(g)	(%)	m ₁	m ₂	P ₁	(%)
10	5	106.8	100	300	287	4.3	4.3
15	10	0.0	0	—	—	—	—
20	15	—	—	—	—	—	—
25	20	—	—	—	—	—	—
40	25	—	—	—	—	—	—
60	40	—	—	—	—	—	—
合	計	106.8	100	—	—	—	4.3

注) ①の質量分率が全質量の5%に満たない群のものについては試験をしないが、その群の前後における損失質量分率の平均値をもって その群の値とする。前後の群における試験値のいずれかが欠けているときは、欠けていないほうの群の損失質量百分率をとる。

試験規格 JIS A 1137

骨材中に含まれる粘土塊量の試験

試験担当者：江指 尚美

粗 骨 材			
試 験 日		令和 7 年 3 月 7 日	
試 料	種 類	7号碎石 (S-5)	
	産 地	南条郡南越前町赤萩	
	採 取 日	令和 7 年 2 月 26 日	
	採取場所	骨材堆積場	
試験前の試料の乾燥質量 (g)		m _{D1}	1101
試験後の試料の乾燥質量 (g)		m _{D2}	1101
粘土塊量 = $\frac{m_{D1} - m_{D2}}{m_{D1}} \times 100$ (%)		C	0.00

注1) 試験回数は、附属書Bによる。

本書の取扱いについて

- 本書の試験結果は、本書中に記載の試験体について得られたものです。
- 本書を複製して第三者に開示する場合は、必ず全文を複製することとし、一部分だけの複製は行わないで下さい。
- 本試験結果の一部分を、当試験所の名称を付してカタログに記載する等、一般に開示する場合は、文書によって当試験所の承認を得るようにして下さい。

本書についての問い合わせは、下記までお願いします。

ベルテクス株式会社 試験分析センター
〒 916-0068 福井県鯖江市二丁掛町第7号6番地
TEL : 0778-62-1000 FAX : 0778-62-7723